


Adjustment / Einstellung / Réglage/ Instelling

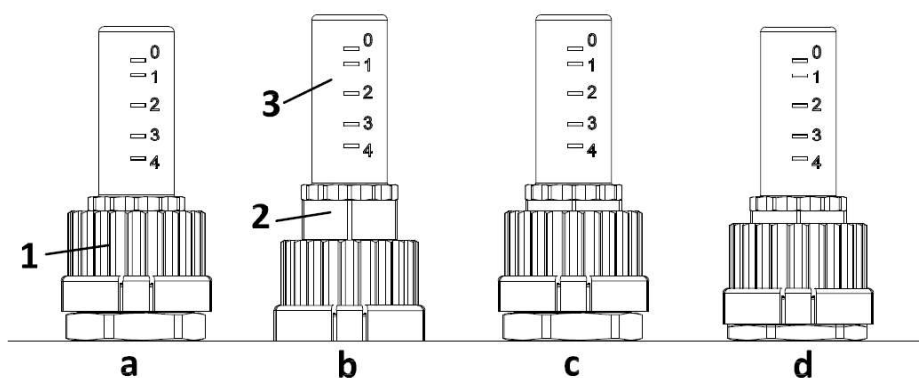

<http://www.products.rettigicc.com/manifolds-pr/premium>

EN

Balancing

The adjustment will be realized as follows:

- Raise the ring nut **1** and turn it anticlockwise until the flow meter is completely open (max turn).
- Lower the ring nut **1** and calibrate using the adjuster **2** until the correct flow is reached
- Raise the ring nut **1** until it clicks, indicating that it is in the correct position. To block the circuit push the red marking clamp under the ring nut **1**.
- To close the circuit without changing the balancing, turn the ring nut **1** anticlockwise. For open it again, turn it clockwise.

Cleaning Flowmeter

- Turn the ring nut **1** clockwise, until the lockshield is completely closed.
- Remove the glass carefully by unscrewing it from the adjuster **2**. Clean the glass and screw it hand-tight on the adjuster **2**.
- Turn the ring nut **1** anti-clockwise, until the lockshield is completely open.

Note: All of the above operations are to be done carefull manually (no tools). To see the instruction video use the link or QR Code above.

D

Hydraulischer Abgleich

Die Einstellung wird wie folgt vorgenommen:

- Den Stellring **1** anheben und von Hand bis zur vollständigen Öffnung des Durchflussmengenmessers gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Die Ringmutter **1** runterschieben und den den Regler **2** drehen bis die korrekte Durchflussmenge angezeigt wird
- Die Ringmutter **1** hochschieben bis ein Anschlag spürbar ist. Um die Heizkreiseinstellung zu blockieren die rote Bezeichnungsklammer unter den Stellring schieben.
- Um den Heizkreis abzusperrern ohne die Voreinstellung zu verändern, den Stellring im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Zum Öffnen wieder gegen den Uhrzeigersinn drehen

Reinigung Durchflussmengenmesser

- Die Ringmutter **1** solange im Uhrzeigersinn drehen bis der Durchflussmengenmesser ganz geschlossen ist.
- Das Glas abnehmen, in dem man es vorsichtig vom Regler **2** abschraubt. Das Glas reinigen und wieder handfest auf dem Regler **2** festschrauben
- Die Ringmutter **1** solange gegen den Uhrzeigersinn drehen bis der Durchflussmengenmesser ganz geöffnet ist.

Hinweis: Alle vorgenannten Eingriffe bitte nur von Hand ausführen (keine Werkzeuge). Das video für die einstellung finden Sie auch unter dem og. Link oder QR Code.

Очистка колбы

- Поверните кольцо **1** по часовой стрелке до полного закрытия клапана.
- Снимите осторожно колбу, открутив её от регулятора **2**. Очистите колбу и прикрутите её вручную на регулятор **2**.
- Поверните кольцо **1** против часовой стрелки до полного открытия клапана.

Примечание: Все приведенные операции должны выполняться аккуратно и без применения инструментов, только вручную. Чтобы посмотреть видео инструкции, используйте ссылку или QR-код выше.

RO

Reglaj

Reglajul va fi realizat în modul următor:

- Ridicați inelul **1** și rotiți-l în sensul invers acelor de ceasornic până când debitmetrul este complet deschis (rotire maximă).
- Coborâți inelul **1** and și reglați folosind ajustorul **2** până când debitul corect este atins.
- Ridicați inelul **1** până când se aude un clic, indicând că inelul se află în poziția corectă. Pentru a bloca circuitul apăsați clema roșie de sub piulița inel **1**.
- Pentru a închide circuitul fără a schimba echilibrarea, întoarceți piulița inel **1** invers acelor de ceasornic. Pentru a îl deschide din nou, întoarceți-o în sensul acelor de ceasornic.


Curățirea tubului transparent

- Rotiți inelul **1** în sensul acelor de ceasornic, până când ventilul de sectorizare este complet închis.
- Îndepărtați tubul transparent cu grijă, prin deșurubare din adaptorul **2**. Curățați tubul transparent și înșurubați-l la loc, strângându-l în adaptorul **2** doar cu forța mâinii.
- Rotiți inelul **1** în sens opus acelor de ceasornic, până când ventilul de sectorizare este complet deschis.


Notă: Toate operațiunile descrise mai sus trebuie realizate cu grijă, manual (fără a folosi nici o unealtă). Pentru a vedea video de instrucțiuni folosi link-ul de mai sus sau un cod QR.

Technical datas / Technische Daten / Dane techniczne/ Технические данные/ Date tehnice

Measure Range / Messbereich / plage de mesure / Zakres pomiarowy/ Параметры/ Se măsoară Range	0-6 l/min.
Max. working pressure / Max. Betriebsdruck / pression de service maximum / Max. ciśnienie robocze/ Максимальное рабочее давление/ Presiune maximă de lucru	6 bar
Max. working temperature / Max. Betriebstemperatur / température de service maximum / Max. temperatura robocza/ Максимальная рабочая температура/ Temperatură maximă de lucru	90°C
Kv max.	0,90

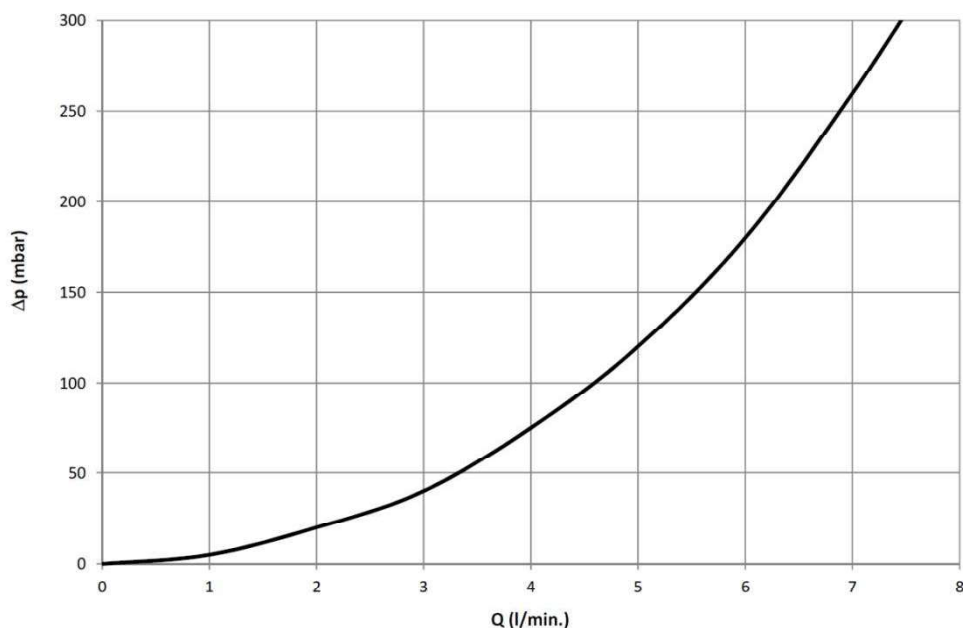

Pressure lost / Druckverlust / Straty ciśnienia/ Потери давления/ Pierdere de presiune

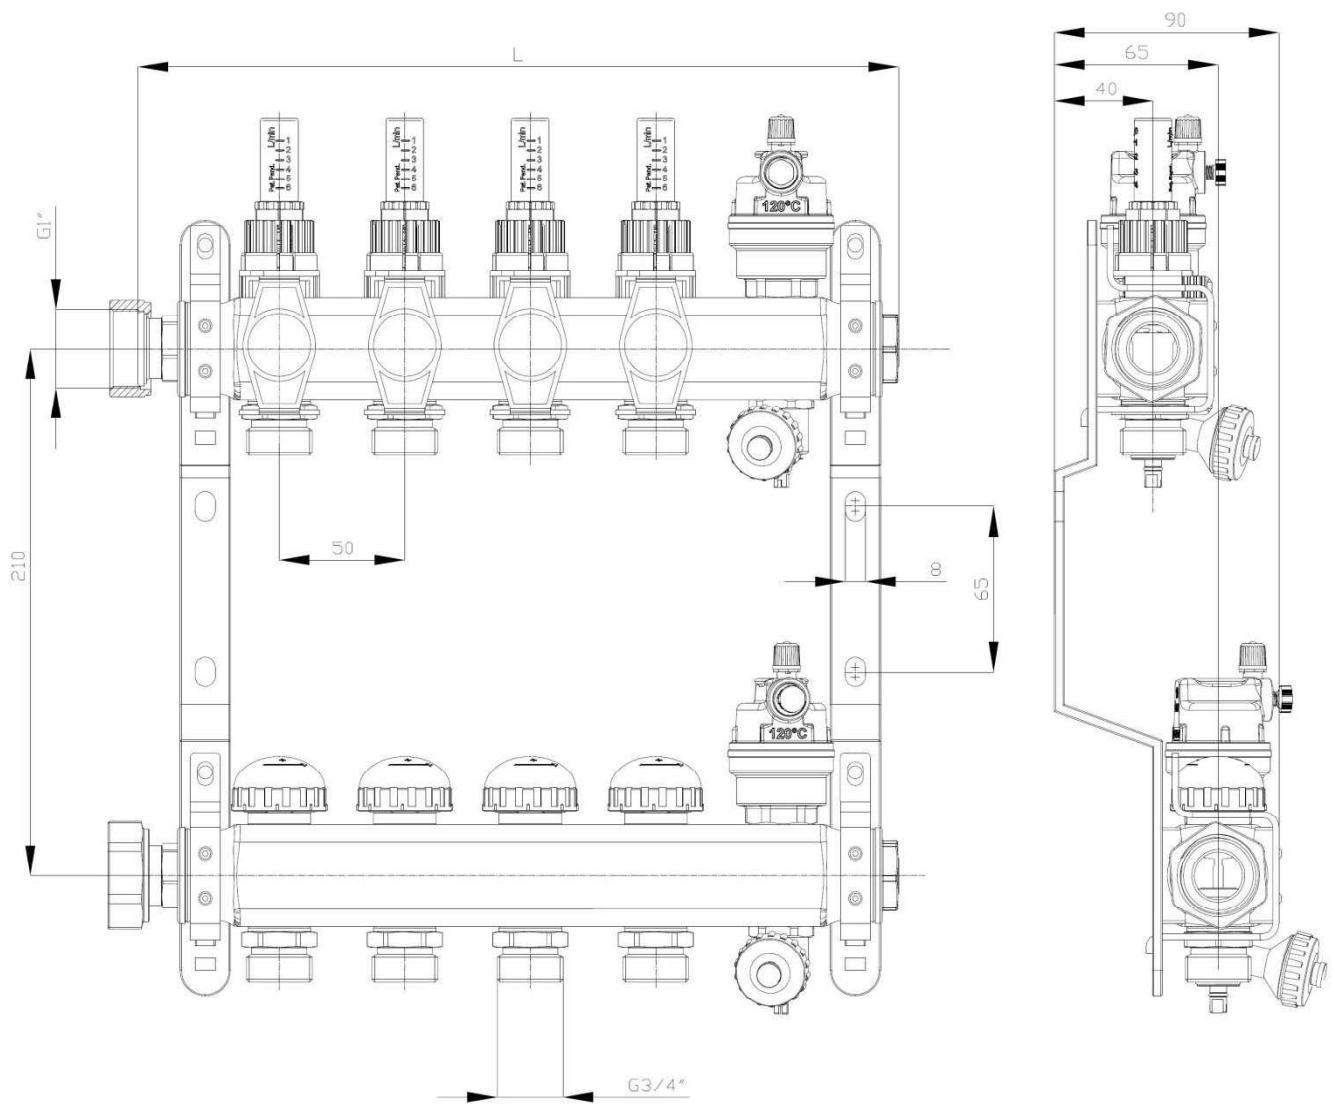

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L (mm)	203	253	303	353	403	453	503	553	603	653	703